

シリコンバレー発^{※1}


世界最強レベルの 空気清浄機

全国**10,000**以上の^{※2}

※X3s・X5s・X8 Proシリーズ累計販売台数


医療施設が導入

プロフェッショナルモデル
エアドッグ X8 Pro

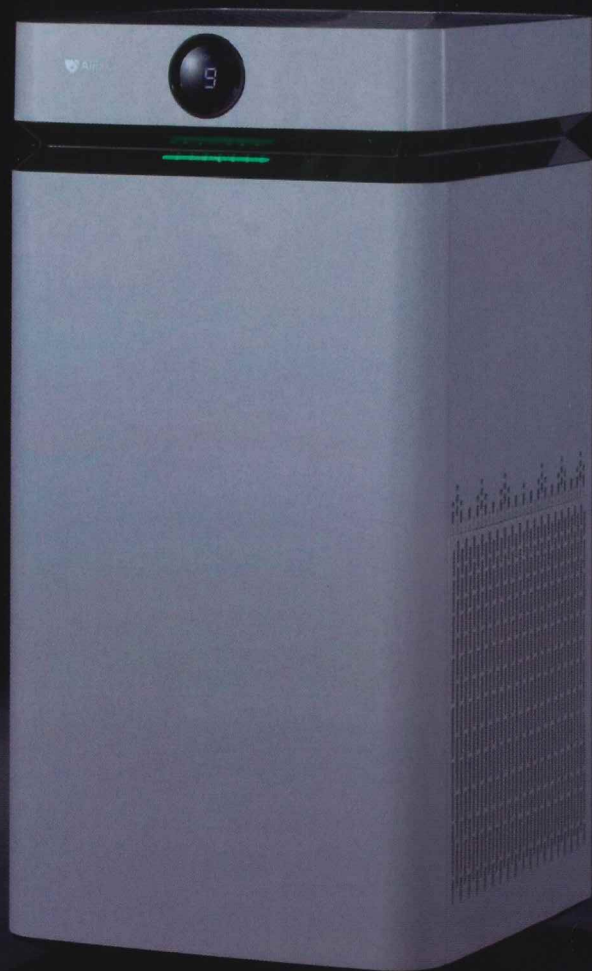

浮遊ウイルス(0.1 μ m)99.9%除去^{※3}

0.0146 μ m^{※4}の微細粒子まで除去^{※5}

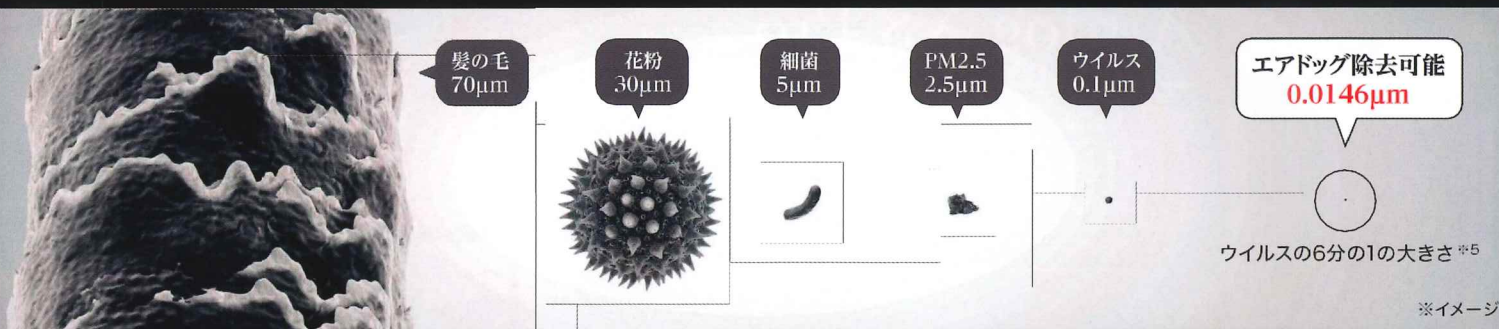

PM2.5 **99.9%** 除去^{※6}

浮遊カビ **99.2%** 除去^{※7}

浮遊花粉アレル物質 **99.9%** 除去^{※8}

アンモニア **87%** 除去^{※9}

酢酸 **97%** 除去^{※9}

アセトアルデヒド **94%** 除去^{※9}

浮遊ダニアレル物質 **99.9%** 除去^{※10}

ノネナール **97.6%** 除去^{※11}



※密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります

※1開発:米国 製造:中国 ※2 2022年3月末時点(自社調べ) ※5一般的なウイルスの大きさです

※以下の試験は日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき、除去率を算出。風量はL5モードで実施

※3【試験機関】北里環境科学センター【対象】浮遊したウイルス【除去時間】14分(北生発2021_0680号) ※9【試験機関】暮らしの科学研究所【試験対象】空間のアンモニア/酢酸/アセトアルデヒド【除去時間】30分(LSRL-55023-F061)

※以下の試験は対象成分を散布した後、自然減衰(Airdog運転前)とAirdog運転後の濃度変化から除去率を算出。風量はL5モードで実施

※4【試験機関】National Air Cleaner & Gas detect Production Quality Supervision and Inspection Center【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm)【試験空間】30m³【除去時間】22分(100005837) ※6【試験機関】SGS【試験対象】微粒子(PM2.5)【試験空間】約8m³【除去時間】1時間(CY/2019/90196) ※7【試験機関】暮らしの科学研究所【試験対象】浮遊したカビ【試験空間】30m³【除去時間】15分(LSRL-65033-F061) ※8【試験機関】暮らしの科学研究所【試験対象】浮遊花粉アレル物質【試験空間】30m³【除去時間】30分(LSRL65043-F061) ※10【試験機関】暮らしの科学研究所【試験対象】浮遊ダニアレル物質【試験空間】30m³【除去時間】30分(LSRL-10010-G003) ※11【試験機関】暮らしの科学研究所【試験対象】空間のノネナール【試験空間】30m³【除去時間】30分(LSRL-10010-G009)

※X8 Proを用いた試験結果です

toCconnect

エアドッグ



株式会社トゥーコネクト
〒105-7115
東京都港区東新橋1-5-2
汐留シティセンター15階

AIR-FY013-X8P2301

お客様や従業員様のために ウイルス対策しませんか？

高機能空気清浄機
エアドッグX8 Pro




6つの特長


- 1 浮遊ウイルス(0.1 μ m) 99.9%除去^{※1}
- 2 クリーンエア供給率(CADR) 1031.4 m^3/h ^{※2}
- 3 米国特許技術^{※3}を用いた世界初のTPAフィルター搭載
- 4 水洗いできる集塵フィルター
- 5 集塵フィルターは買い換え不要！
- 6 二酸化炭素濃度を測定できるCO₂センサー搭載



フィルター
水洗いOK

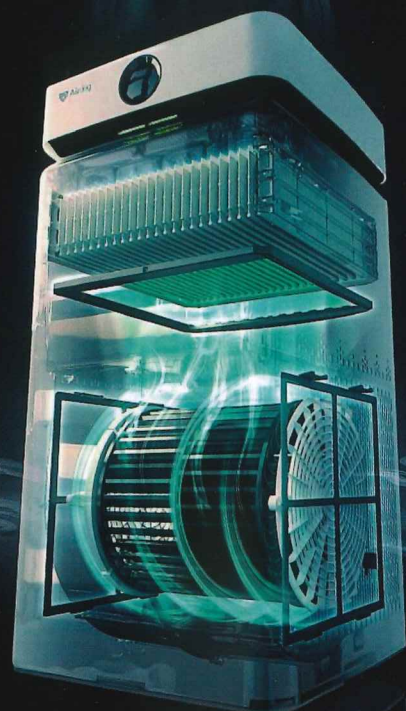

空気の汚れ具合を示す AQIモード

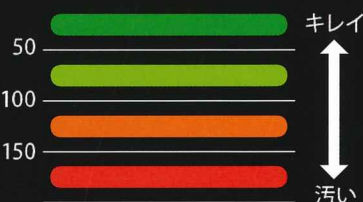

米国環境保護庁の基準に基づいて、空気質指数(AQI)を色と数値でディスプレイに表示します。

室内の二酸化炭素の濃度を示す
CO₂モード



撮影協力：成田記念病院



撮影協力：成田記念病院

プロフェッショナルモデル

Airdog X8 Pro

施設 店舗 オフィスなどにおすすめ

サイズ(cm)	高さ76×奥行38×幅38
本体質量	20.5kg
運転音	26～50.5dB
CADR ^{※2}	1031.4 m^3/h


※密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります。

※1 【試験機関】北里環境科学センター【報告書番号】北生発2021_0680号
【試験対象】浮遊した1種類のウイルス【試験空間】25 m^3 【試験方法】日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験に基づき浮遊ウイルスの除去試験を実施【風量】L5モード【試験結果】14分で99.9%除去

※2 【試験機関】CTIHEA【試験規格】China GB/T18801-2015 Air Cleaner AHAM規格に基づく数値ではありません。

※3 米国特許:US9868123B2/US9735568B2

※X8 Proを用いた試験結果です。

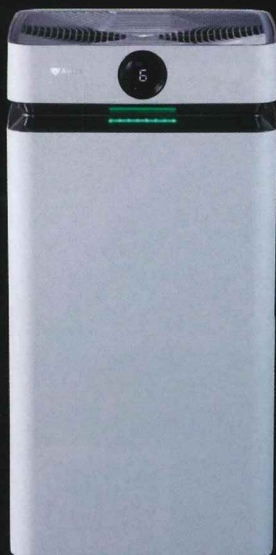

撮影協力：ラクスル



撮影協力：皇羽国際ホテル